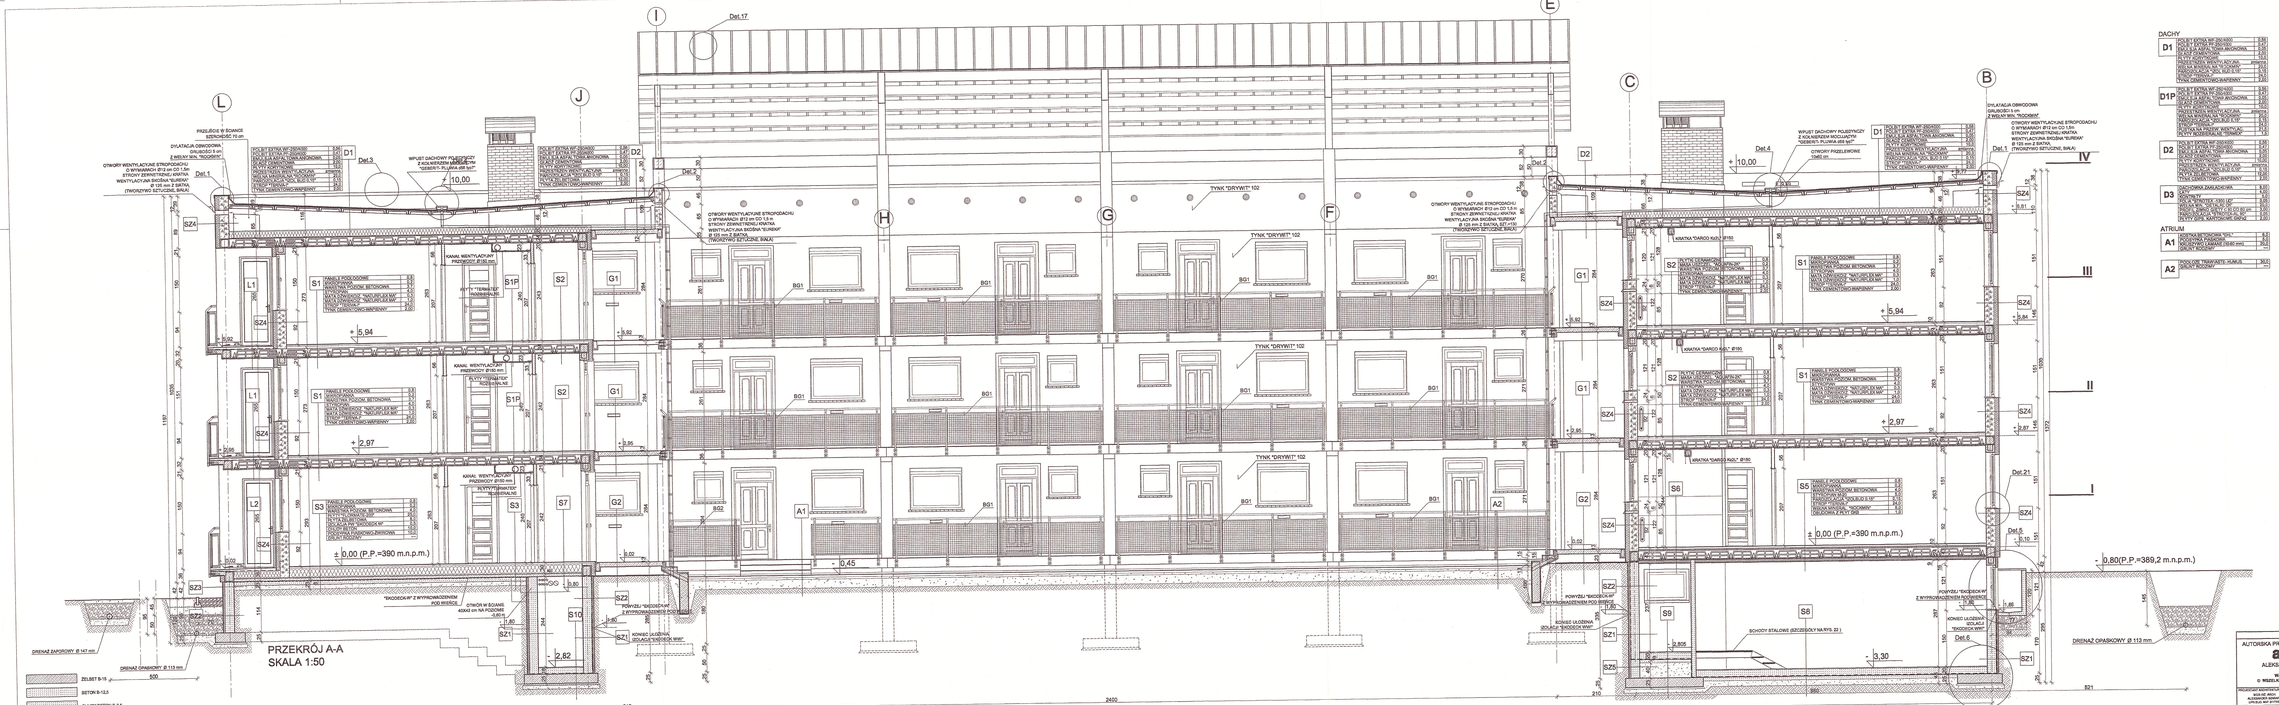

DACHY

D1	PAPA 2 PODŁOŻOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
	WYRÓWNANIE "GRUBOŚCIOWE" MIN. 20	2,0
	PAROIZOLACJA "GRUBOŚCIOWA" MIN. 20	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
D1P	PAPA 2 PODŁOŻOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
	WYRÓWNANIE "GRUBOŚCIOWE" MIN. 20	2,0
	PAROIZOLACJA "GRUBOŚCIOWA" MIN. 20	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
D2	PAPA 2 PODŁOŻOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
	WYRÓWNANIE "GRUBOŚCIOWE" MIN. 20	2,0
	PAROIZOLACJA "GRUBOŚCIOWA" MIN. 20	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
D3	ŁĄCZNIKA ZBALACHER	
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0

ATRIUM

A1	ŚCIANA ŻELBETOWA "SOL"	
	MONTAŻ LAMINAT (SOLID mm)	20,0
A2	ŚCIANA "PRAWIATEK - SUMLIS	30,0

STROPY

S1	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE PŁYTAMI BETONOWA	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
	WYRÓWNANIE "GRUBOŚCIOWE" MIN. 20	2,0
	PAROIZOLACJA "GRUBOŚCIOWA" MIN. 20	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
S1P	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
	WYRÓWNANIE "GRUBOŚCIOWE" MIN. 20	2,0
	PAROIZOLACJA "GRUBOŚCIOWA" MIN. 20	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
S2	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
	WYRÓWNANIE "GRUBOŚCIOWE" MIN. 20	2,0
	PAROIZOLACJA "GRUBOŚCIOWA" MIN. 20	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
S2P	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
	WYRÓWNANIE "GRUBOŚCIOWE" MIN. 20	2,0
	PAROIZOLACJA "GRUBOŚCIOWA" MIN. 20	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
S3	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
	WYRÓWNANIE "GRUBOŚCIOWE" MIN. 20	2,0
	PAROIZOLACJA "GRUBOŚCIOWA" MIN. 20	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
S4	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
	WYRÓWNANIE "GRUBOŚCIOWE" MIN. 20	2,0
	PAROIZOLACJA "GRUBOŚCIOWA" MIN. 20	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
S5	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
	WYRÓWNANIE "GRUBOŚCIOWE" MIN. 20	2,0
	PAROIZOLACJA "GRUBOŚCIOWA" MIN. 20	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
S6	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
	WYRÓWNANIE "GRUBOŚCIOWE" MIN. 20	2,0
	PAROIZOLACJA "GRUBOŚCIOWA" MIN. 20	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
S7	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
	WYRÓWNANIE "GRUBOŚCIOWE" MIN. 20	2,0
	PAROIZOLACJA "GRUBOŚCIOWA" MIN. 20	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
S8	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
	WYRÓWNANIE "GRUBOŚCIOWE" MIN. 20	2,0
	PAROIZOLACJA "GRUBOŚCIOWA" MIN. 20	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
S9	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
	WYRÓWNANIE "GRUBOŚCIOWE" MIN. 20	2,0
	PAROIZOLACJA "GRUBOŚCIOWA" MIN. 20	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
S10	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
S11	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
S12	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0

STROPY

S13	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
S14	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0

LOGGIE

L1	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
L2	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
L3	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0

GALERIE

G1	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
G1	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN. 200-300	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

SZ1	PŁYTKI PODŁOGOWE MIN.	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN.	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
SZ2	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN.	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
SZ3	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN.	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
SZ4	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN.	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
SZ5	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN.	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY WENTYLOWANY	25,0
SZ6	ŚCIANA FUND. - BLOCZKI BETONOWE	25,0
SZ7	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
	STOPEK DACHÓWKOWY "TYNKU"	25,0
SZ8	PŁYTKI PODŁOGOWE BAZO (cz)	0,5
	WYRÓWNANIE BETONEM MIN.	2,5
	STROPODACH ŻELBETOWY	25,0

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

SW1	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	BLOCZKI BETONOWE	25,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
SW2	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	TYNKI TYNKO	1,5
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
SW3	PŁYTKI PODŁOGOWE	0,5
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0

ŚCIANY WEWNĘTRZNE PIWNICY

SP1	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	2,0
SP2	PŁYTY PODŁOGOWE	7,5
SP3	BLOCZKI DACHÓWKOWY - NAJROWE	7,5

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
aSpa
ALEKSANDER SZARAPO
WŁADZISŁAWÓW 2020

© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

INSTALACJE SANITARNE: MGR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF SZARAPO UPRAWNIENIA NR 87/2002	INSTALACJE ELEKTRYCZNE: MGR INŻ. ARCH. MYLENA SUMIŃSKA	OPRACOWANIE GEODEZYJNE: MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDER SZARAPO UPRAWNIENIA NR 87/2002	PROJEKT KONSTRUKCJI: MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDER SZARAPO UPRAWNIENIA NR 87/2002
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:

TEMAT: BUDOWA WIELOMIESZKALNEGO BUDYNKU TYPU "ZIEMIA" WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ZESPOLE ZABUDOWY TYPU "ZIEMIA" W WŁADZISŁAWOWIE

INWESTOR: T.S.T.A.C. SPÓŁKA JAWNA W WŁADZISŁAWOWIE

DATA: 03.2020

SKALA: 1:50

TREŚĆ: PRZEKRÓJ A-A architektura

NR RYSUNKU: 7/24